


Электрическая схема подключения электрокаменки W12, 6 кВт при однофазной системе питания

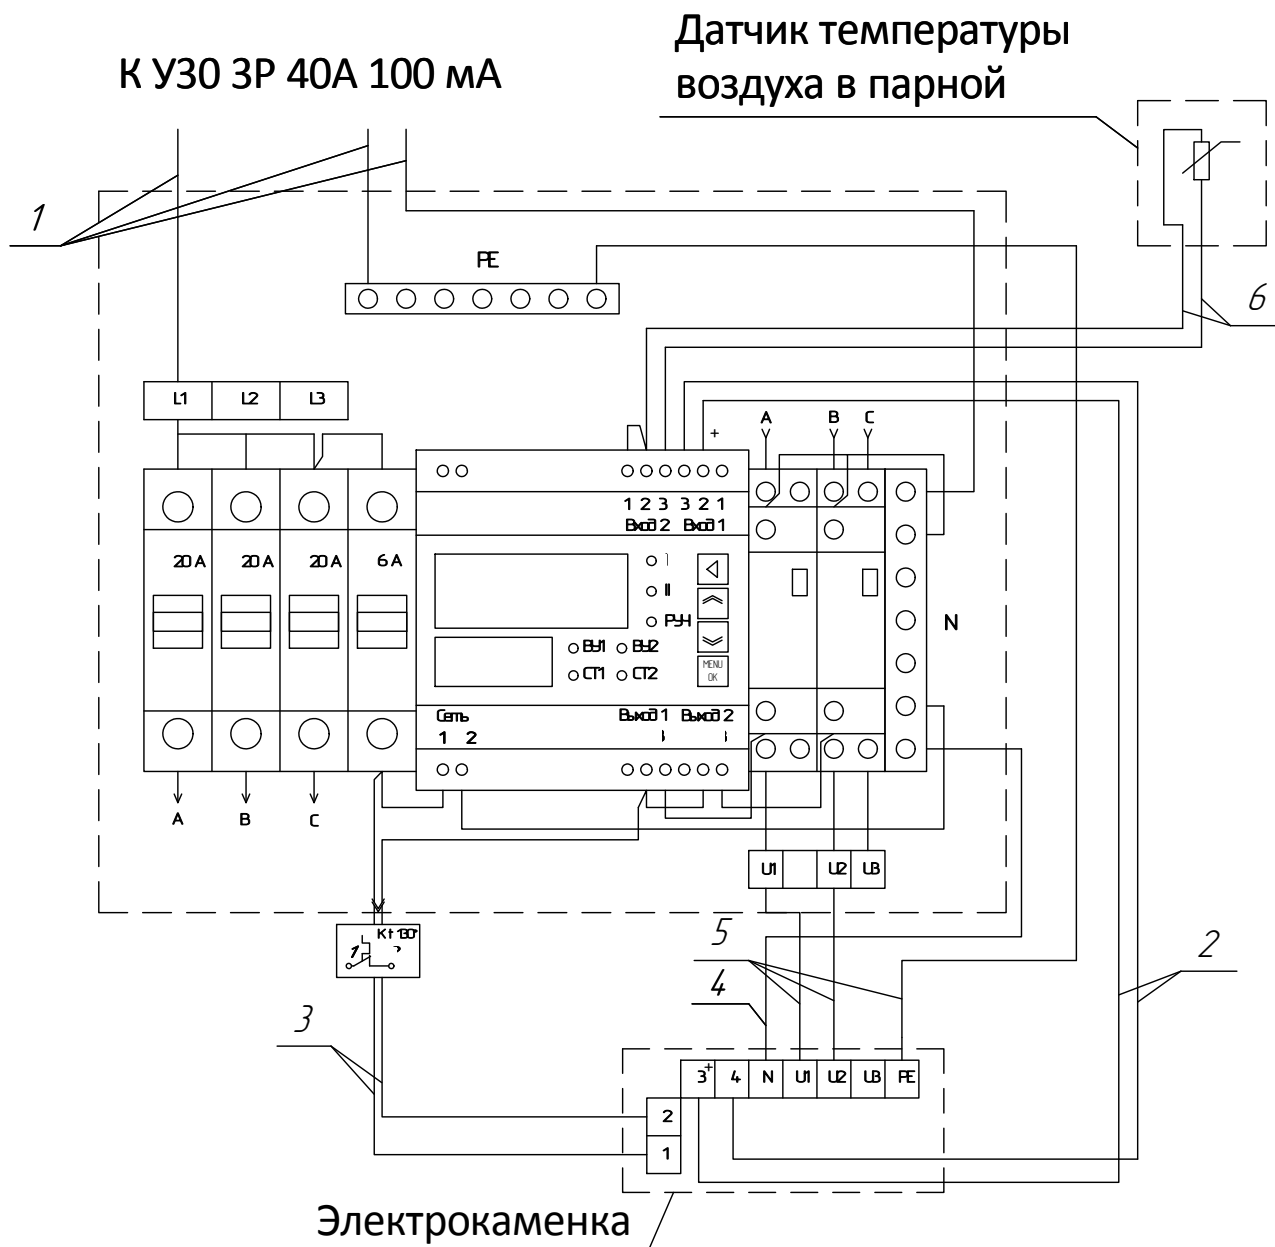

1. Кабель с медными жилами сечением 3х4 мм².
2. Кабель компенсационный тип К (хромель/алюмель) 2х0,5 мм², изоляция - стеклоткань (входит в комплект поставки).
3. Провод термостойкий сечением 1,5 мм², например, РКГМ 1,5-660.
4. Провод термостойкий сечением 2,5 мм², например, РКГМ 2,5-660.
5. Провод термостойкий сечением 4 мм², например, РКГМ 4-660.
6. Кабель датчика температуры воздуха (входит в комплект поставки).