


Электрическая схема подключения электрокаменки L12, 5.5 кВт при трехфазной системе питания

К УЗО 3P+N 25A 100мА

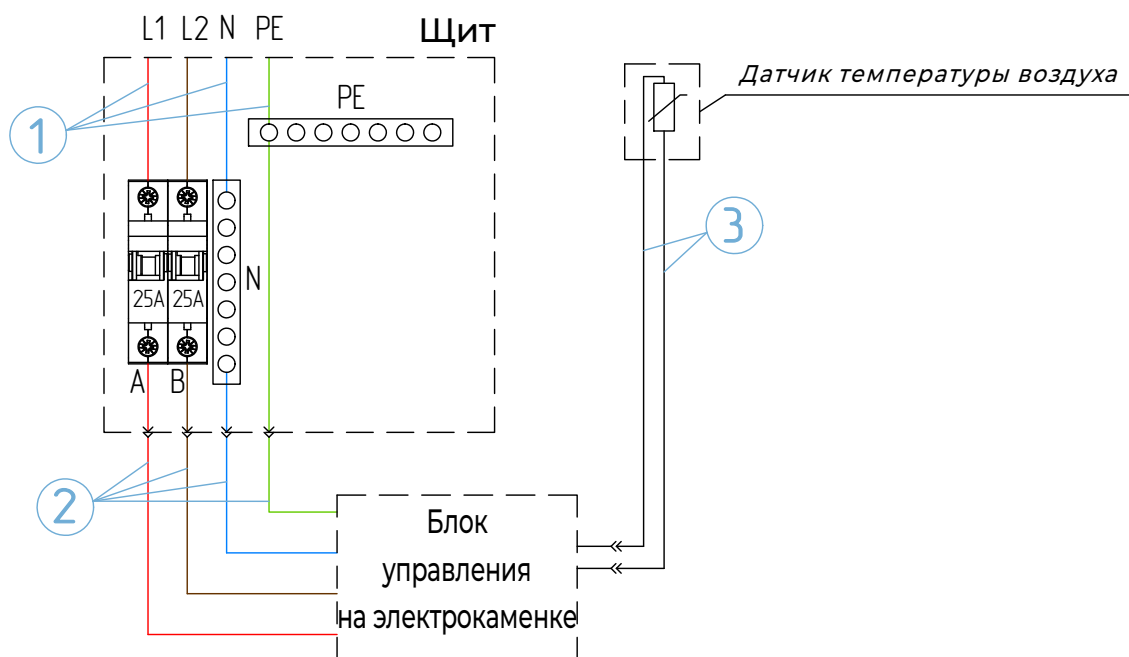

Для подключения к общей сети потребуются следующие автоматы и УЗО:

- Выключатель автомат. 2P 25A (не в комплекте);
- УЗО 3P + N 25A 100мА (не в комплекте).

В данной схеме используются:

- ① Кабель с медными жилами сечением 4x2.5 мм²
- ② Кабель ПРКС 4x2.5 мм² (входит в комплект поставки)
- ③ Кабель датчика температуры воздуха (входит в комплект поставки)

ВНИМАНИЕ! При подключении не меняйте порядок расположения контактов, указанных на схеме. Не путайте фазы U1 и U2!

Для удобства подключения, эксплуатации и обслуживания рекомендуется сделать термостойкую маркировку на проводах.